



UWAGI OGÓLNE:

1. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W WYKOPIE – ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.
3. RZĘDNE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU SĄ WIELKOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI.
4. POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYĆ TAŚMĄ "DENSO".
5. BLOKI OPOROWE NA PROJEKTOWANYM PRZEWODZIE WODOCIĄGOWYM NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU B 20 WG. BN-81/9192-05 Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH RUR.
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY USTALIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE OSI ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU W UL. NIEPODLEGŁOŚCI W MIEJSCU POŁĄCZENIA Z PROJEKTOWANYM WODOCIĄGIEM. W PRZYPADKU RÓŻNICY W STOSUNKU DO DANYCH PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY ODPOWIEDNIO ZWERYFIKOWAĆ SPADKI.


W1

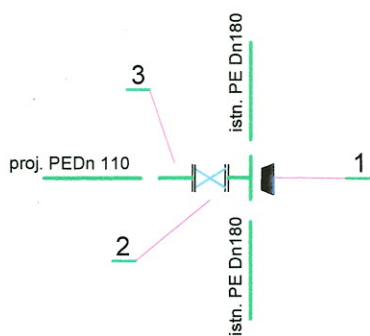


W2, W3

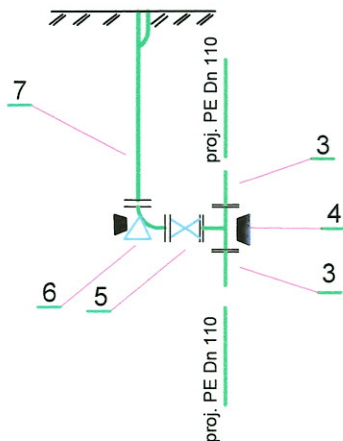

W4

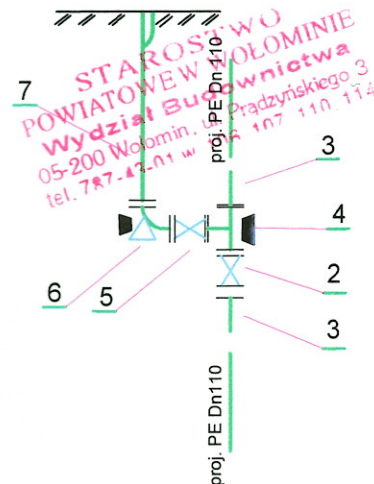

W5

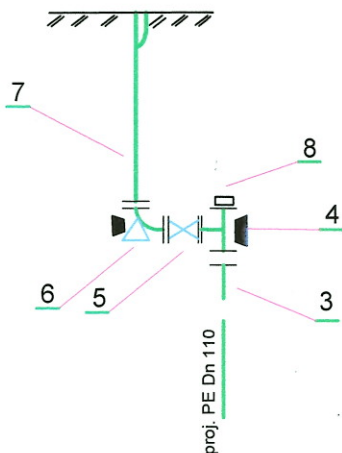

- 1 - odgałęzienie siodłowe z odejściem kołnierzowym i obejmą dolną z PE 100 DN 180/110
- 2 - zasuwa liniowa kołnierzowa żeliwna z miękkim uszczelnieniem Dn 100
- 3 - tulejka PE z pierścieniem ze stali nierdzewnej Dn 100
- 4 - trójnik kołnierzowy żeliwny Dn 100/80/100
- 5 - zasuwa Dn 80
- 6 - kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką Dn 80
- 7 - hydrant podziemny Dn 80
- 8 - zaślepka Dn 100

■ ■ - bloki oporowe

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
05-200 Wołomin, ul. Grzybowska 3
tel./fax 22 776-21-11
NIP 125-00-05-499, REGON 141907

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Graniczna 1 w Wołominie	Projektowała: mgr inż. Marta Grzęda-Ma nr upr. MAZ/0511/POOS/06
	Opracowała: mgr inż. Helena Nosor
	Sprawdził: inż. Tomasz Grot nr upr. Wa-243/01
Inwestor: Miejski Zakład Oczyszczania ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin	
Temat: Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Aleja Niepodległości stanowiącej dz. ew. nr 166 obr. 38 w Wołominie	
Nazwa rysunku: Profil podłużny - sieć wodociągowa w drodze dojazdowej do ul. Al. Niepodległości w Wołominie.	